

人員教育訓練記錄表及演練總結

一、課程名稱：危廢倉庫活性碳存放區悶燒初期滅火處理應變演練

二、訓練日期：2025/10/20

三、地點：危廢倉庫

四、講師：張芬芳

五、參加人數：8人 應到人數：8人 實到人數：8人 ※ 未到注記：A. 因公 B. 請假 C. 無故缺席

部 門	人員代號	參加人員	簽 到	評核結果	部 門	人員代號	參加人員	簽 到	評核結果
資材課	AA00000005	張芬芳	張芬芳	合格	總經理室	AA00001005	曾雪萍	曾雪萍	合格
資材課	AA00000015	高政果	高政果	合格	管理處	AA00000022	林華強	林華強	合格
資材課	AA00000044	林源娜	林源娜	合格	管理課	AA00000086	陳華棟	陳華棟	合格
資材課	AA00000050	邱華偉	邱華偉	合格					
資材課	AA000000110	鍾加昕	鍾加昕	合格					

演練總結：

一、本次演練的宗旨在突发环境事件时,最大限度的控制企业内危险废弃物对环境的污染,保障人员安全,保护企业财产,让所有员工都能了解各项事务的应急手段、通讯方式、报告流程和操作规程。

二、结论：本次应急演练符合脚本要求。

廈門執總：


張 芳 昌
10/21

廈門副總：

曾雪萍
10/21

經辦：張芬芳
10/21

應急演練現場照片(2025/10/20)

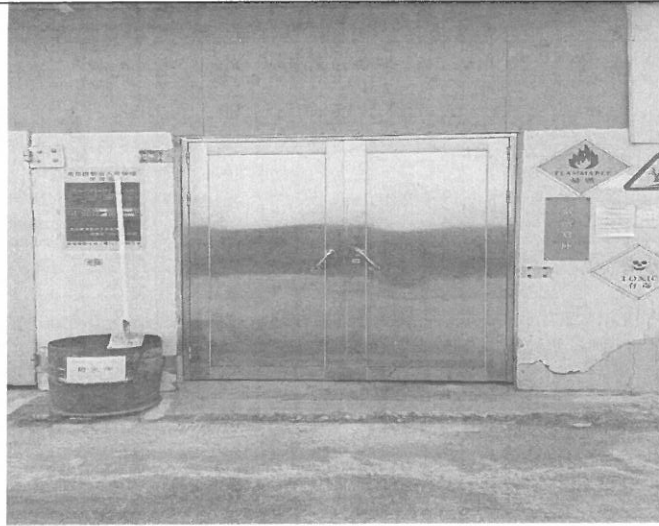


1. 回收料仓管员邱等伟于危廢倉庫巡查作業時，發現廢活性碳儲存區有異常白煙冒出。




2. 邱員立即電話联系張芬芳報告情況。張芬芳接獲信息後，立即組成應急救援小組，并安排小組人員任務。




3. 邱員確認廠區雨排水總閥是否關閉。

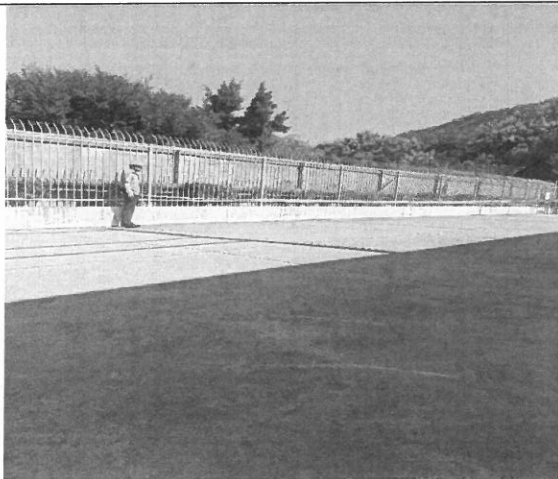


4. 安全管制班對該區域通道進行車輛及人員管制，防止其他人員闖入該區域。

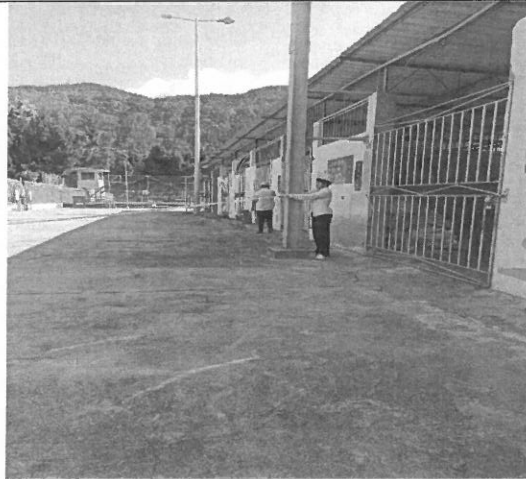

5. 安全管制班對該區域通道進行車輛及人員管制，防止其他人員闖入該區域。

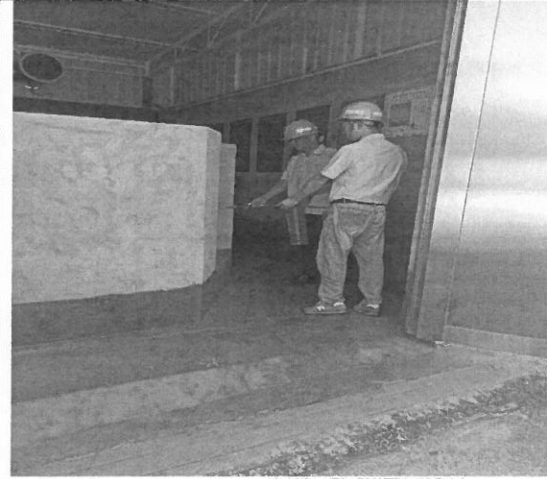

6. 應急救援小組成員以滅火器滅火。

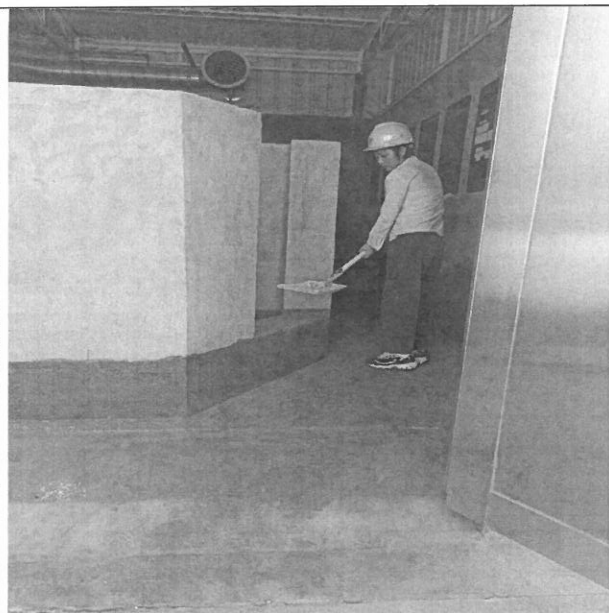

7. 應急救援小組成員繼續以沙鏟鏟沙協助滅火。



8. 因火勢尚無法有效控制，應急救援小組成員拿起消防水帶協助滅火。



9. 演練完成后，清點演練人員人數及演練器材數量，參與人員對本次進行總結。

2025年度緊急應變演練工作計劃表

廈門資材課

2025年10月10日

模 擬 災 變 狀 況	危廢倉庫活性碳存放區悶燒初期滅火處理應變演練
演 練 程 序	一、演練過程： 1.資材課回收料儲存場經管負責人邱等偉於回收料場、危廢倉庫巡查作業時，發現活性碳儲存區有異常白色煙霧冒出。 2.初判為悶燒現象，立即以手機向課長報告危廢倉庫廢活性碳悶燒情形。 3.課長立即召集全課同仁，並依「緊急應變處理小組」分配任務，要求同仁即刻至危廢倉庫協助應變處理。 4.首先指派安全管理組(高躍果)，以警示三角錐和警示帶，將回收料場、危廢倉庫周圍圍起，管制車輛與人員靠近。 5.為避免擴大悶燒範圍，由救災組(邱等偉、鐘加炘、林瓊娜等)著全套消防救火衣，分頭進行消防滅火作業。滅火前由邱員確認廠區雨排水總閥是否處於關閉，以避免廢水向外排出。 (1)救災組由邱等偉、林瓊娜分持滅火器及沙鏟鏟防火沙進行初期滅火，另由鐘加炘及警衛人員自消防栓接上消防水帶，待命通知協助參與滅火。 (2)為徹底執行初期滅火及根除火源，邱等偉手持沙鏟將廢活性碳撥開，由林瓊娜以滅火器噴灑，直到悶燒處無冒出白煙。 6.前往災區勘查及確認初期滅火已完全控制悶燒情況，且無釀成其他災害及無環境污染。如有產生廢水收集應急池內，通知監測單位及處置單位處置，以符法規。 7.清點參與緊急應變演練人數及演練器材數量。
日 期	二、演練日期：2025/10/18 实际演练日: 2025.10.20
參與演練 部門及人 員	指 揮 官：張芬芳 安全管理組：高躍果 救 災 組：邱等偉、林瓊娜、鐘加炘、警衛2人
演 練 器 材	安全管理組：警示三角錐*2、警示帶*2 救 災 組：全套消防救火衣*3、滅火器*1、沙鏟*1、消防水帶*1 連絡醫護組：急救箱*1

敬會廠區安衛環：林瓊娜 10% 管雪平 10%

執行副總：

陳嘉庚 10% 副總：

管雪平 10%

經辦：張芬芳 10%

緊急應變演練內容步驟表(腳本)

類別：危廢倉庫廢活性碳存放區悶燒初期滅火處理應變演練

時間	作業描述	口白內容	演練地點	負責單位	作業人員
09:50 09:55	回收料場、危廢倉庫經管負責人邱等偉于回收料場、危廢倉庫巡查作業時，發現危廢倉庫廢活性碳存放區冒出異常白色煙霧，初判悶燒現象，立即以手機聯繫課長廢活性碳悶燒情形。	報告課長： 危廢倉庫廢活性碳存放區冒出異常白色煙霧，初判為悶燒現象，現進行初期滅火，請協助派員支援處理。	危廢倉庫		邱等偉
09:55 09:58	課長接獲通知後，立即召集全課同仁，成立「緊急應變處理小組」前往災區處理。	課長召集全課同仁： 現在危廢倉庫廢活性碳存放區有悶燒現象，立即依「緊急應變處理小組」分配、著裝並攜帶緊急應變處理器材，即刻至危廢倉庫集合協助應變處理。	資材課辦公室		張芬芳
09:58 10:05	指揮官說明災區狀況及危害應注意事項，並進行緊急應變任務指派。	邱等偉于回收料場、危廢倉庫巡查作業時，發現危廢倉庫廢活性碳存放區冒出異常白色煙霧，初判悶燒現象，請各應變小組人員依指示進行應變搶救： 1.安全管制班： 請於回收料儲存場前路口兩側進行人車管制。 2.救災班： 請依規定穿著全套消防救火衣，拆分兩小組續進行滅火及接引消防水帶，待命通知協助參與滅火。	應變中心 危廢倉庫旁	任務編組	張芬芳

緊急應變演練內容步驟表(腳本)

類別：危廢倉庫廢活性碳存放區悶燒初期滅火處理應變演練

時間	作業描述	口白內容	演練地點	負責單位	作業人員
		4.救災班拆分兩小組： (1)由林瓊娜、邱等偉攜帶滅火器及沙鏟進入危廢倉庫廢活性碳存放區林瓊娜、邱等偉分持滅火器進行滅火。 (2)另由鐘加炘等人自消防栓接上消防水帶，備勤待命接獲通知協助參與滅火作業。 (3)為徹底執行滅火及根除火源，邱等偉手持沙鏟撥開廢活性碳，由林瓊娜以滅火器噴灑，直到悶燒處無冒出白煙。			
10:05 10:06	災情處理完成後，救災班向現場指揮官報告。	報告指揮官： 危廢倉庫廢活性碳存放區已完成滅火作業，未再發生產生白煙無悶燒現象，請指揮官至現場勘查。	應變中心 危廢倉庫旁	救災班	邱等偉
10:06 10:07	指揮官至應變中心確認各班安全狀況，通知各班清點人員及器材。	救災完成，指揮官下達集合命令，各班進行人員清點。 課長： 危廢倉庫悶燒現象已消弭，大家集合點名，除救災組邱等偉留守現場負責警戒及善後整理，其餘人員集合，並開始清點人員及器材。	應變中心 危廢倉庫旁	現場指揮官、各班	張芬芳 邱等偉 高躍果 鐘加炘 林瓊娜 警衛2人

緊急應變演練內容步驟表(腳本)

類別：危廢倉庫廢活性碳存放區悶燒初期滅火處理應變演練

時間	作業描述	口白內容	演練地點	負責單位	作業人員
10:07 10:09	清點人數器材後，各班向現場指揮官報告	1.安全管理組： 報告指揮官安全管理組應到1員，實到1員，報告完畢。 2.救災組： 報告指揮官應到5員，實到4員，1人留守在災區現場警戒，報告完畢。 本次參與緊急應變演練人數及演練器材數量均到齊。	應變中心 危廢倉庫旁	各班	邱等偉 高躍果 鐘加炘 林瓊娜 警衛2人
10:09 10:10	現場指揮官宣佈演練完畢。	本次危廢倉庫廢活性碳存放區悶燒初期滅火處理，經同仁合力搶救，已處理完成，本次緊急應變演練完成。	應變中心 危廢倉庫旁	現場指揮官	張芬芳